


tek renk kullanımı

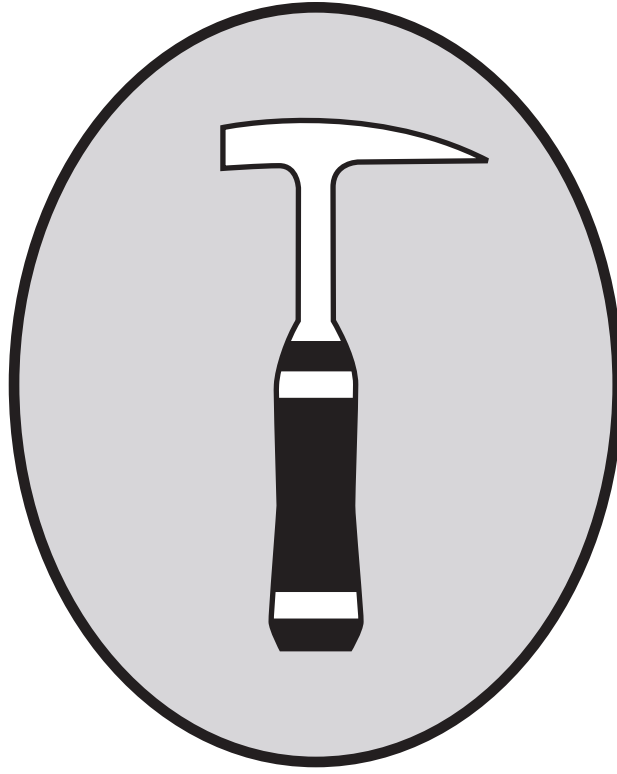


Pantone solid coated	Pantone solid uncoated	Pantone process coated	Pantone process uncoated	CMYK	RGB
Hexachrome Black C	Hexachrome Black U	DS Process Black C	DS Process Black U	CMYK00K100	R35G31B32
Pantone solid coated	Pantone solid uncoated	Pantone process coated	Pantone process uncoated	CMYK	RGB
Cool Gray C	Cool Gray U	DS P140-9 C	DS 140-9 U	CMYK00K20	R206G205B208

Tek Renk Kullanımı-1

Jeoloji Mühendisleri Odası logosu tek renk kullanılırken çerçeveler ve çekiç unsuru Black %100 değerindedir.

Logo zemini Black %20 değerinde kullanılmalıdır.

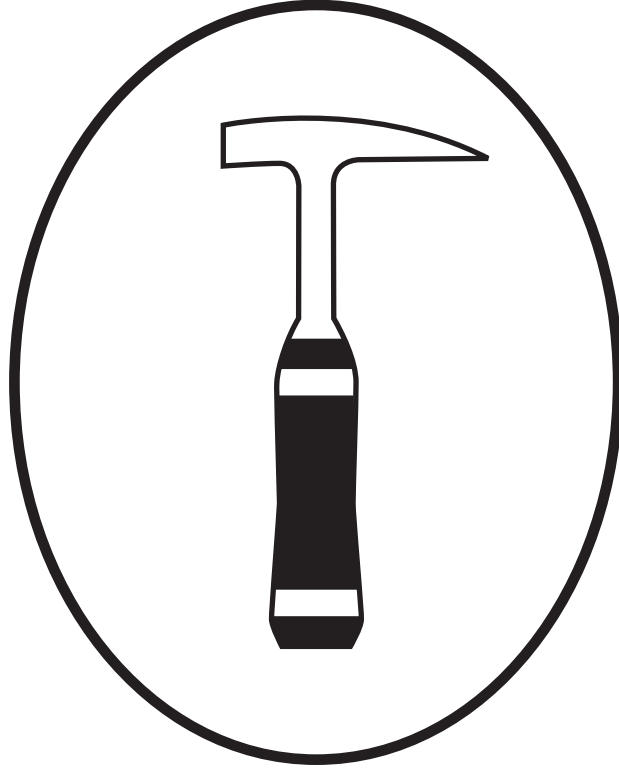

Pantone solid coated	Pantone solid uncoated	Pantone process coated	Pantone process uncoated	CMYK	RGB
Hexachrome Black C	Hexachrome Black U	DS Process Black C	DS Process Black U	CMYK100	R35G31B32

Tek Renk Kullanımı-2

Jeoloji Mühendisleri Odası logosu beyaz zemine tek renk kullanılırken çerçeveler ve çekiç unsuru Black %100 değerindedir.

Logo zemini White %100 değerinde kullanılmalıdır.



Pantone solid coated	Pantone solid uncoated	Pantone process coated	Pantone process uncoated	CMYK	RGB
Hexachrome Black C	Hexachrome Black U	DS Process Black C	DS Process Black U	C0M0Y0K100	R35G31B32

Tek Renk Kullanımı-3

Jeoloji Mühendisleri Odası logosu 'dişi' tek renk kullanılırken çerçeveler ve çekiç unsuru White %100 değerindedir.